CLASSIC 7

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ROZMĚRY BYLY PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, KTERÉ PROVEDLY
FIRMY : ZEMĚMĚŘIČSKÁ KANCELÁŘ ŠVEHLA–ŘEZNÍK, POD ZVONAŘKOU 14, PRAHA 2;
MAPIN v.o.s., HAUPTOVA 594, PRAHA 5
(ZAMĚŘENÍ JE K DISPOZICI U GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA)

VZHLEDEM K INDIVIDUÁLNÍ POLOZE NOSNÉHO SYSTÉMU JE OSOVÝ SYSTÉM URČEN POUZE K LEPŠÍ ORIENTACI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI.

PŘED VYTYČENÍM A OSAZENÍM 8.NP MUSÍ BÝT GEODETY OVĚŘENA POLOHA SLOUPŮ 7.NP. NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉ POLOHY SLOUPŮ 7.NP, BUDE DEFINITIVNĚ OSAZEN OSOVÝ SYSTÉM 8.NP TAK, ABY EXENTRICITA SLOUPŮ 7.NP BYLA MINIMALIZOVÁNA.

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A OCELOVÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST.

VEŠKERÉ PROSTUPY A KANÁLY V PODLAZE JE NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNÍMI DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (PŘÍČKY, STROP) POŽÁRNĚ UTĚSNIT.

V 1.NP JSOU NAVRŽENY SANAČNÍ OMÍTKY Z 30%, TJ. DO VÝŠKY 1m.

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZANESENY PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH OD ROZMĚRU 150 x 150 mm

STĚHOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ NUTNO POSOUDIT A NAVRHNOUT TRASU STĚHOVÁNÍ.

TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM.
–DODAVATEL PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ
VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NUTNO ŘEŠIT DLE POŽADAVKŮ PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ.

TECHNOLOGIE TRAFOSTANICE BUDE ŘEŠENA S OBJEKTEM SO–3.2
VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NUTNO PROVÁDĚT DLE TÉTO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE VČETNĚ ZEMNÍCÍ SOUSTAVY OBJEKTU.

DUTINA ZDVOJENÉ PODLAHY BUDE UPRAVENA PRO HYGIENICKÉ VEDENÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU. (PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR)

VEŠKERÉ PROSTUPY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGIÍ HYDROIZOLACÍ, BUDOU ŘEŠENY TYPOVÝM DETAILEM DODAVATELE HYDROIZOLACE (LEMOVACÍ MANŽETY, VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE MIN. 150 mm, ADT).

PŘED MONTÁŽÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 8.NP, JE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI PODEPŘÍT A VYZTUŽIT, VIZ. STATICKÁ ČÁST.

TATO DOKUMANTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKA DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.

V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU POUŽITY VÝKRESY OZNAČENÉ RAZÍTKEM **"FOR CONSTRUCTION"**

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 300mm Z CP20 NA MC10, 290x140x65
  PŘÍČKA TL. 150mm Z CP10 NA MVC5, 290x140x65
- ZDIVO Z CP30 NA MC10, 290x140x65
- ZDIVO Z CV15 NA MVC5, 290x140x65
- ZDIVO Z BETONOVÝCH CIHEL NA MC10, 290x140x65
- OBKLAD ZDIVA SÁDROKARTONEM
  ZDIVO Z CP20 NA MC10, 290x140x65
- ZATEPLOVACÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM (NAPŘ. BAUMIT)
  (TEP. IZOLACE MINERÁLNÍ + TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU SÍTÍ)
- SÁDROKARTON
- BETONOVÁ MAZANINA B 20
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. STATICKÁ ČÁST)
- LEHČENÝ BETON 800 kN/m3
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP, HUTNĚNÝ NA 250 kPa
  (HUTNIT PO 200 mm)
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP VYROVNÁVACÍ
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA
  HUTNĚNÝ NA 250 kPa (HUTNIT PO 200 mm)
- PŮVODNÍ ZEMINA
- H — HYDRANT
- DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (EW 30 D3)

SCHEMA DVEŘÍ VE VÝKRESE
(V PŘÍČKÁCH KÓTOVÁNO NA OSU)

JANSEN S OCELOVÝMI DVEŘMI
Š.ST.OTVORU=Š.DVEŘÍ+150mm
V.ST.OTVORU=V.DVEŘÍ+75mm

SKUTEČNÝ STAV (Š.ST.OTVORU)

JANSEN S DŘEVĚNÝMI DVEŘMI
Š.ST.OTVORU=Š.DVEŘÍ+120mm
V.ST.OTVORU=V.DVEŘÍ+60mm

ZMĚNOVÁ TABULKA

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ	POPIS ZMĚNY	ČÍSLO DVO
01	16.2.2007	GLOBAL CHANGE	022

RAZÍTKO :

PARÉ :

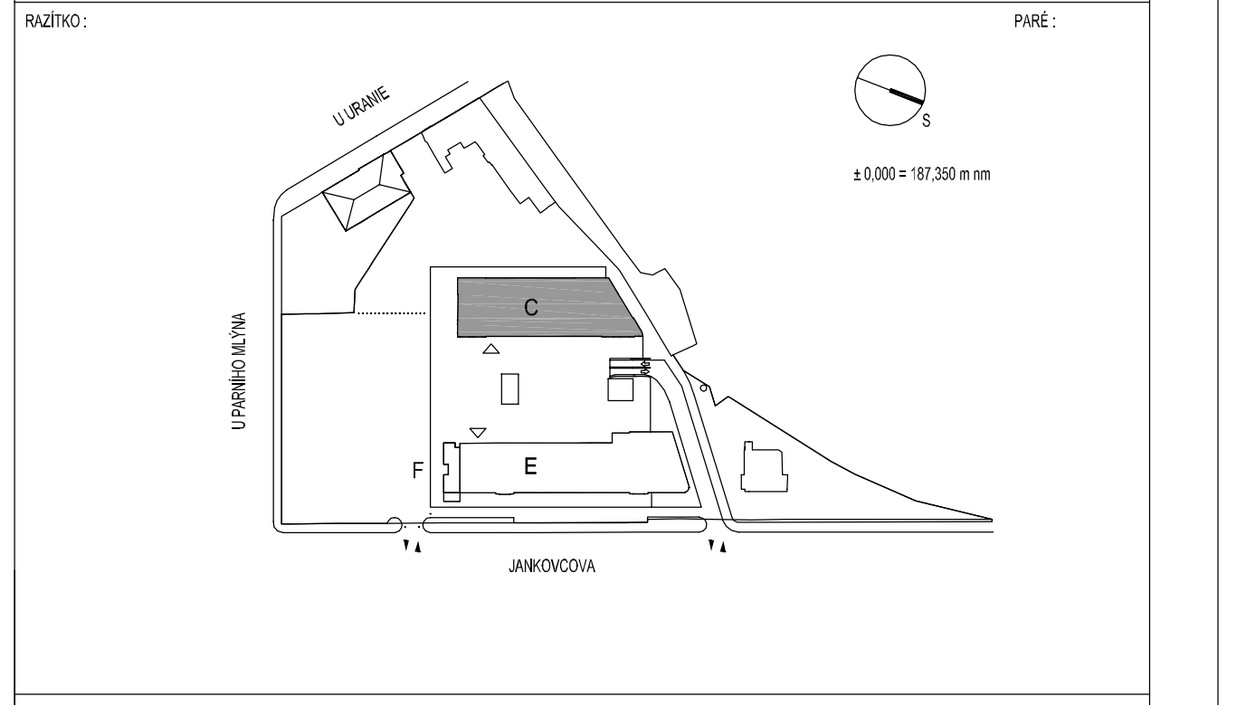

NÁZEV AKCE : **CLASSIC 7**
U Uranie 1037/14, 170 00 Praha 7

INVESTOR : AFI EUROPE
NOFIM CZECH REPUBLIC s r.o.
Vinohradská 151/2828, Praha — tel/fax : 255 743 111 / 255 743 170 — Ronen Goldberg, C.E.B.Sc. Engineer Director

GENERÁLNÍ PROJEKTANT : CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax : 220 806 206 — Akad.arch. V. Máslo Assc.AIA, Dipl.arch. D. R. Chisholm AIA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax : 220 806 206 — Akad.arch. V. Máslo Assc.AIA, Ing. Z. Brancuzký

TEAM : CMC architects — CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax : 220 806 206 — Ing. J. Mužík, Ing. arch. H. Kuthanová, Ing. J. Síba, Ing. Dana Šilhartová

HIP: CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 — tel/fax : 220 806 206 — Ing. Z. Brancuzký

STUPEŇ : PROVÁDĚCÍ PROJEKT			ČÁST : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ					
ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI : CMC ARCHITECTS a.s., Jankovcova 2, 170 88 Praha 7, tel/fax : (+420-2) 66 78 50 00								
RAZÍTKO :	DATUM : 16.2.2007	NÁZEV OBJEKTU : REKONSTRUKCE OBJEKTU C						ČÍSLO OBJEKTU : SO-3.1
	MĚŘÍTKO : 1 : 50	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU : ŘEZ B-B						ČÍSLO VÝKRESU : 302
CAD REFERENCE : 022mly_sp_S031_a_302_00	INDEX :	022 mly	PP	3.1	A	302		ZMĚNA : 01