PŮDORYS + 0.000 m
1:100

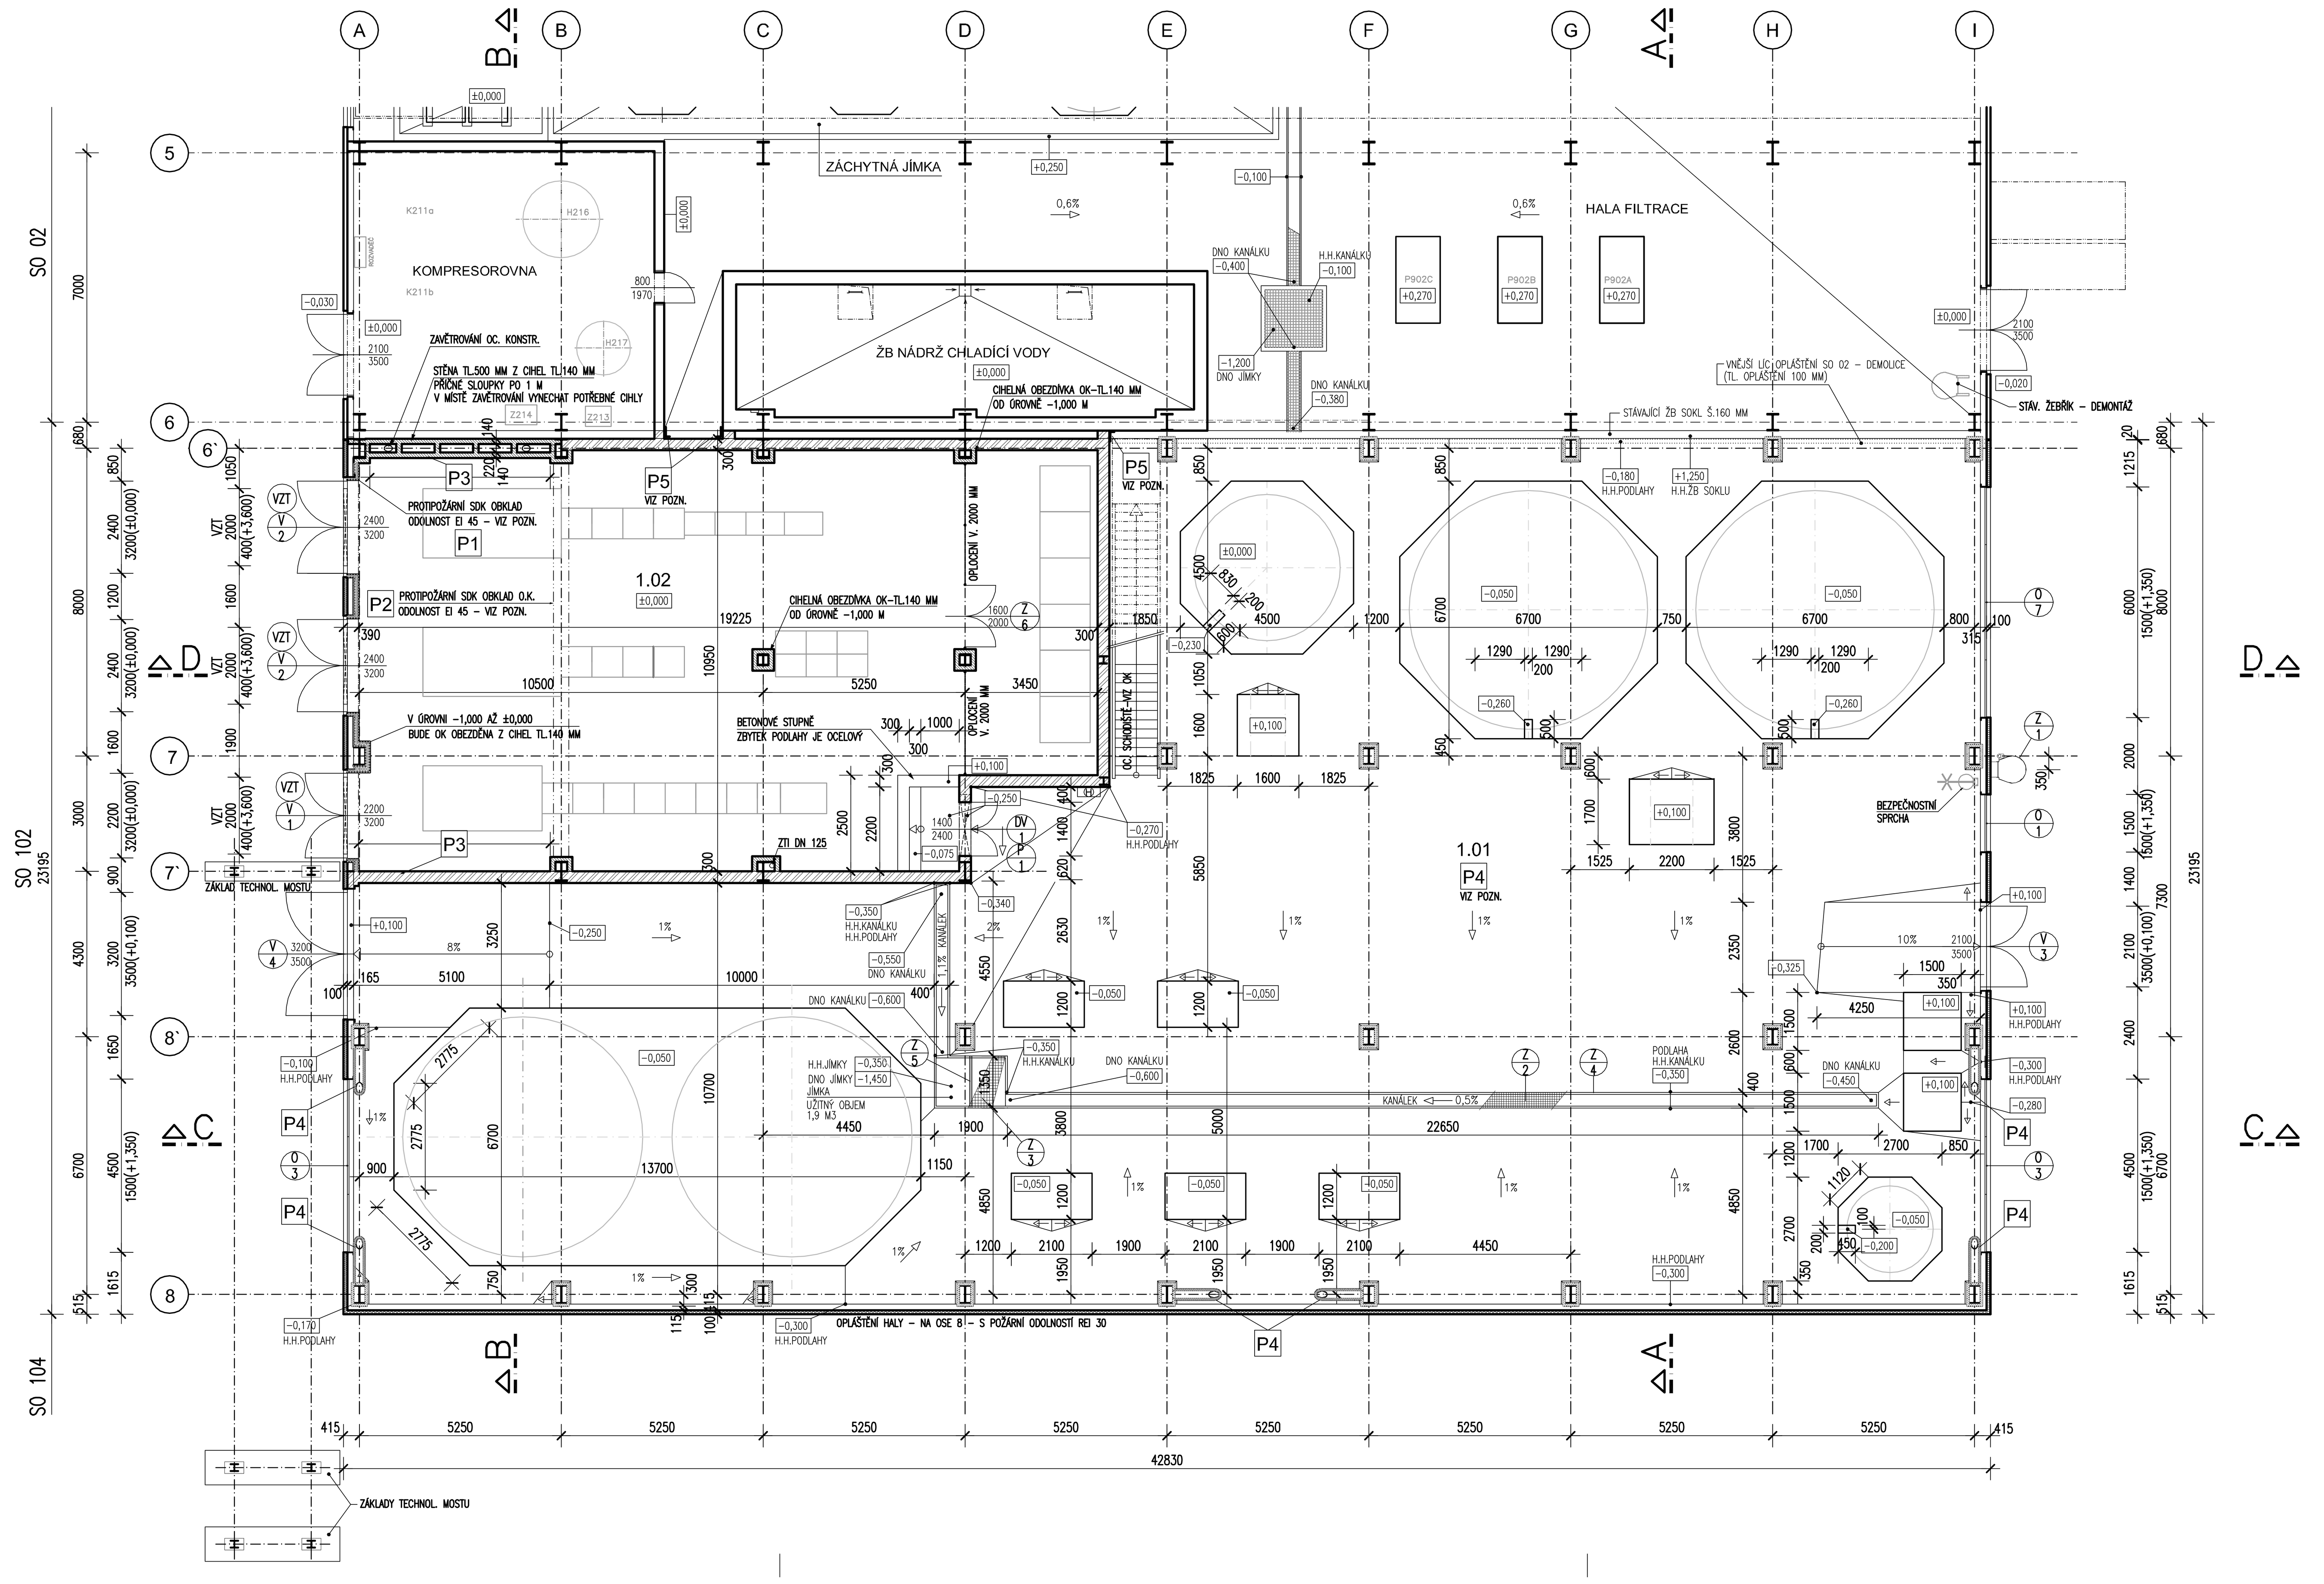

VÝPIS PŘEKLADŮ PRO PODLAŽÍ ±0,000

(P/1) PŘEKLAD POROTHERM PTH 7-175 4 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.M.	NÁZEV – ÚČEL	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	HALA FILTRACE	746,70	(A) STĚRKA S ODPOVÍDAJÍCÍ ODOLNOSTÍ	VC OMÍTKA +STĚNOVÉ PANELY	OK+STŘEŠNÍ PANELY	VIZ "P4"
1.02	ELEKTROROZVODNA	198,55	(B) OK+DIEL. KOBEREC	VC OMÍTKA PROTIPOŽÁR. SDK OBKLAD–EI 45	VC OMÍTKA PROTIPOŽÁR. SDK OBKLAD–EI 45	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAM. DUTIN. TVAROVEK POROTHERM PEVNOSTI P15 NA MALTU MC 5 – TL. ZDIVA 300 MM
- OPLÁŠTĚNÍ HALY – KOMPLETIZOVANÉ SENDVIČOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANELY TL.100 MM– VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- VNITŘNÍ PŘÍČ. ZDIVO Z KERAM. DUTIN. TVAROVEK POROTHERM PEVNOSTI P15 NA MALTU MC 5 – TL. ZDIVA 140 MM
- PROTIPOŽÁRNÍ SDK PŘÍČKY A OBKLAD O.K. – PODROBNĚ VIZ POZNÁMKA

POZNÁMKA - DILATAČNÍ SPÁRY

V CELÉ PLOŠE BETONOVÉ PODLAHY V 1.01 BUDOU PROVEDENY DILATAČNÍ SPÁRY V ROZTEČÍCH 6x6 M, VYKROJENY IHNED PO BETONÁŽI DO HL. 100 MM

POZNÁMKA

P1 PŘEDSAZENÁ STĚNA KNAUF TYP W 623 – NA OCEL. PROFILECH CW 75 (ROZTEČ STOJEK 31,25 CM), OPLÁŠTĚNÍ DESKY RED 2x12,5 MM, S VLOŽENOU IZOLACÍ ROCKWOOL TL. 60 MM (OBJEM. HMOTNOST min.50 KG/M3) ... POŽÁR. ODOLNOST EI 45

P2 OPLÁŠTĚNÍ OCEL. NOSNÍKŮ – KNAUF FIREBOARD 15 (KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI R 45)

P3 POD STROPEM V ELEKTROROZVODNĚ BUDE VE VYZNAČENÝCH POLÍCH STĚN PROVEDENO cca 2 x 10 PROSTUPŮ VEL. 200/250 MM S PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI – PŘESNÁ POLOHA OTVORŮ DLE PD ELEKTROINSTALACE

P4 VOLNĚ VIDITELNÁ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM ORDEXAL TL. 20 MM OCELOVÉ SLOUPY BUDOU OPATŘENY NÁSLEDOVNĚ:
– BETON. SOKL OKOLO OCEL. SLOUPŮ Š.100 MM – H.H. SOKLU NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ +0,100 M, HORNÍ SRAŽENÁ HRANA, NAD ÚROVNÍ +0,100 M OBKLAD ORDEXAL TL. 20 MM – VIZ DETAIL 3 SOKL BUDE NAVÍC OPATŘEN STĚRKOU S ODPOVÍDAJÍCÍ ODOLNOSTÍ

P5 MEZERU ZAKRÝT OCELOVÝM ÚHELNÍKEM L 250/100/3 MM

± 0,000 = 319,000 m n. m.

POZNÁMKY:

1/

SOUVISEJÍCÍ VÝKRESY:

Rev.	Datum Date	Popis/Description	Navrhl Made by	Schválil Approved by
5				
4				
3				
2				
1				
0	11/2010	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	HALADEJ	BUKOVSKÝ

INTECHA — Intecha spol. s r.o., Argentinská 320/34, 170 00 Praha, Česká republika

OHL ŽS · metrostav · SYNER · GEOSAN · DIAMO

Navrhl/Made by	Přezkoušel/Checked by	Schválil/Approved by
TŮMA	HALADEJ	BUKOVSKÝ

Akce/Job: NDS 10 A1 ARCH. A STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ — Stupeň/Stage: DD

Název/Title: **SO 102 FILTRACE**

PŮDORYS ±0,000 — SO 102

Tento výkres je důvěrným vlastnictvím firmy INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu. / This drawing containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization.

Měřítko/Scale: 1:100 — Formát/Size: 8A4 — Číslo výkresu/Dwg. No.: 0314-DD-102-003/0