План на отм. +0,000

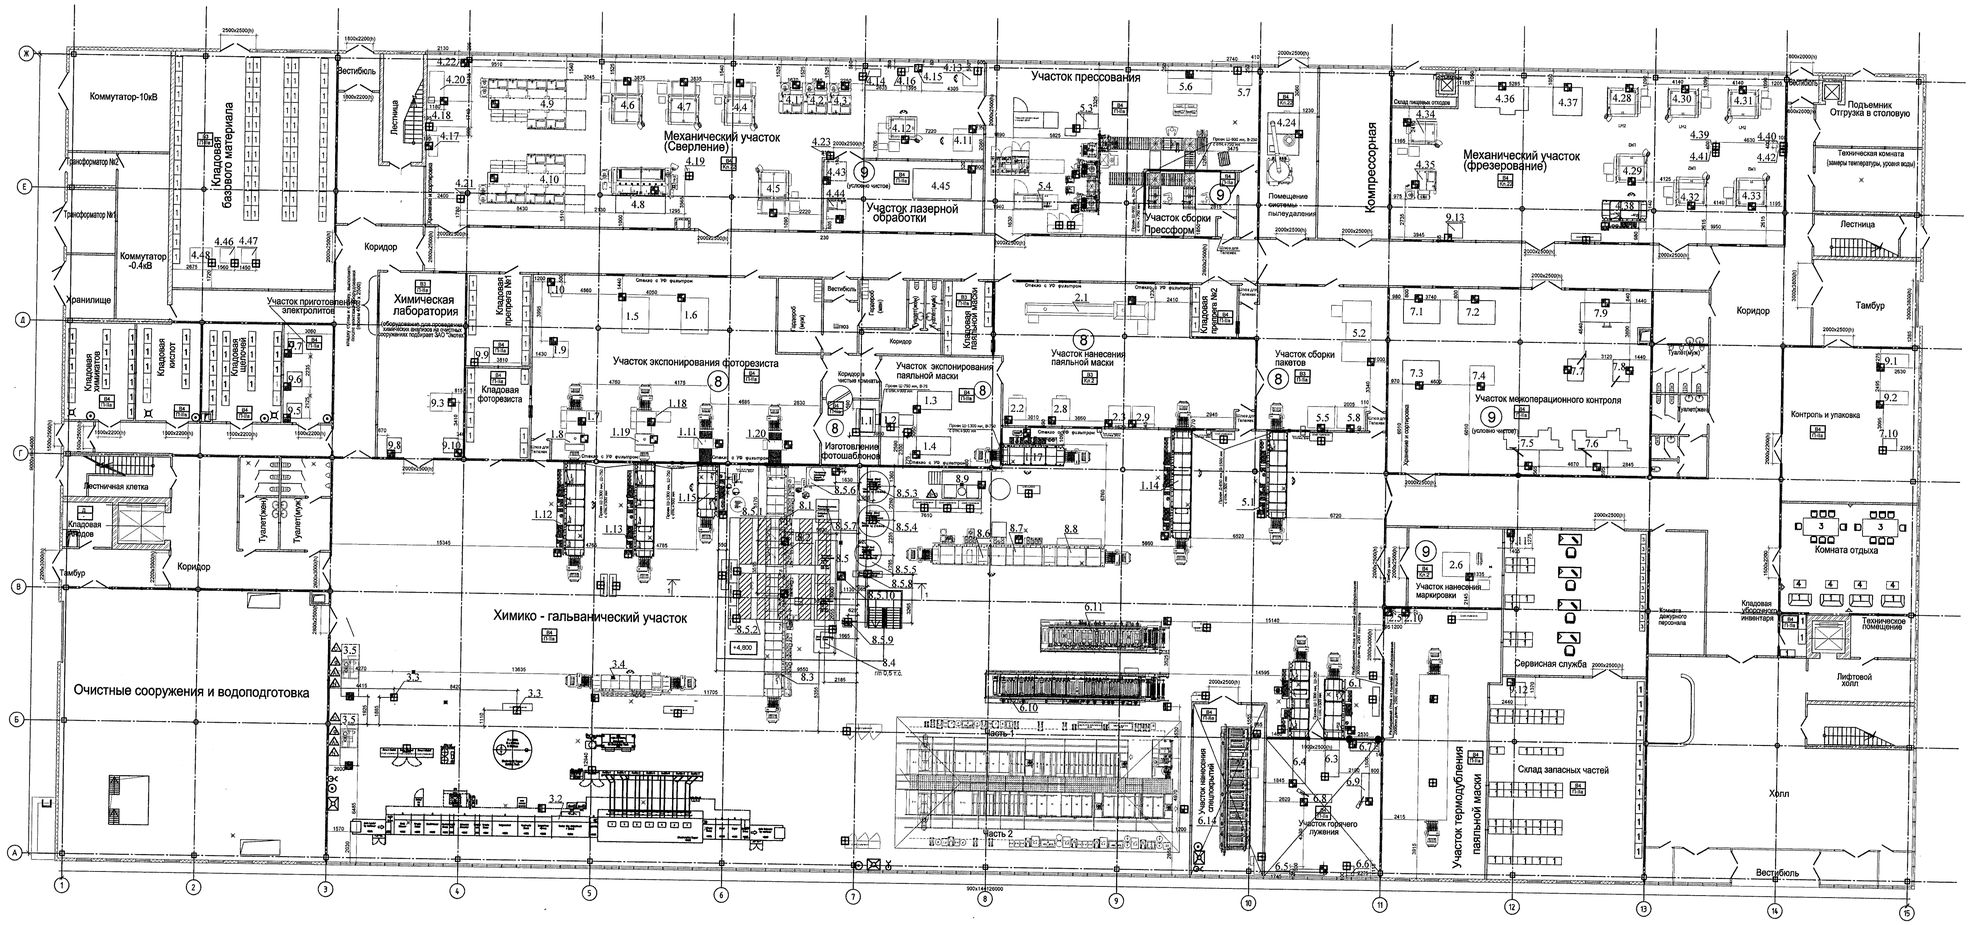

Разрез 1-1

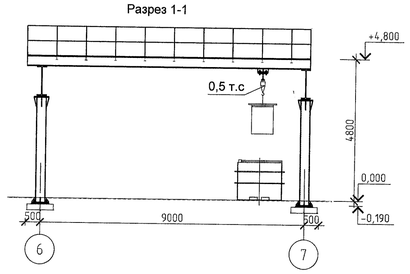

Разрез 2 - 2

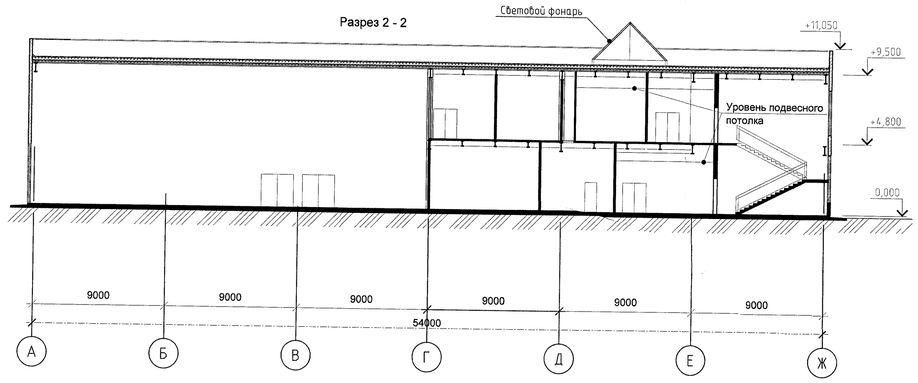

Условные обозначения

ВЗ — категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
П-IIа — класс пожароопасных и взрывопожароопасных зон

- точка подвода энергоносителей (вид энергоносителя соответствующим слоем)
  - Красный – Воздух
  - Фиолетовый – Вытяжка
  - Голубой – охлаждение
  - Зеленый – вода
  - Желтый – Электрика

Места пола с уклоном - для размещения сливных трапов

(8) - класс чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644

- канализационный трап
- приямок

Высота смотровых окон от уровня пола по типам: I-1150 мм; Ia-1350 мм; II-1500 мм.

Верх всех окон должен быть на уровне 2500 мм от уровня пола.

- шлюз для тележек 1200х1200х1500 мм
- Запроектировать проем под установку передаточного шлюза габаритами 510х510 с отметки +1.200

- подвод кислорода
- подвод фреона
- подвод аргона
- подвод азота
- подвод аммиака
- фонтанчик аварийной промывки кожи и глаз
- поливочный кран
- душ мгновенного действия

ПОДЛИННИК В ОАО "ИПРОМАШПРОМ"

Согласовано					
Зам. ГИП	Кабанов				
Нач. ОК	Шилов				
Нач. ЭК	Сахно				
ГИП	Усиков				

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
2013.415/2		

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
3	–	Зам.			

Н. контр.	Усиков	
Проверил	Усиков	
Разработал	Киселев	

0838-1-ТХ

ООО "Связь Инжиниринг КБ"

Научно-производственный корпус по внедрению передовых технологий и прототипированию печатных плат в ОЭЗ "Дубна" Корректировка

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Научно-производственный корпус
План на отм. +0,000
Разрез 1-1 Разрез 2-2

ОАО "ИПРОМАШПРОМ"
ТК