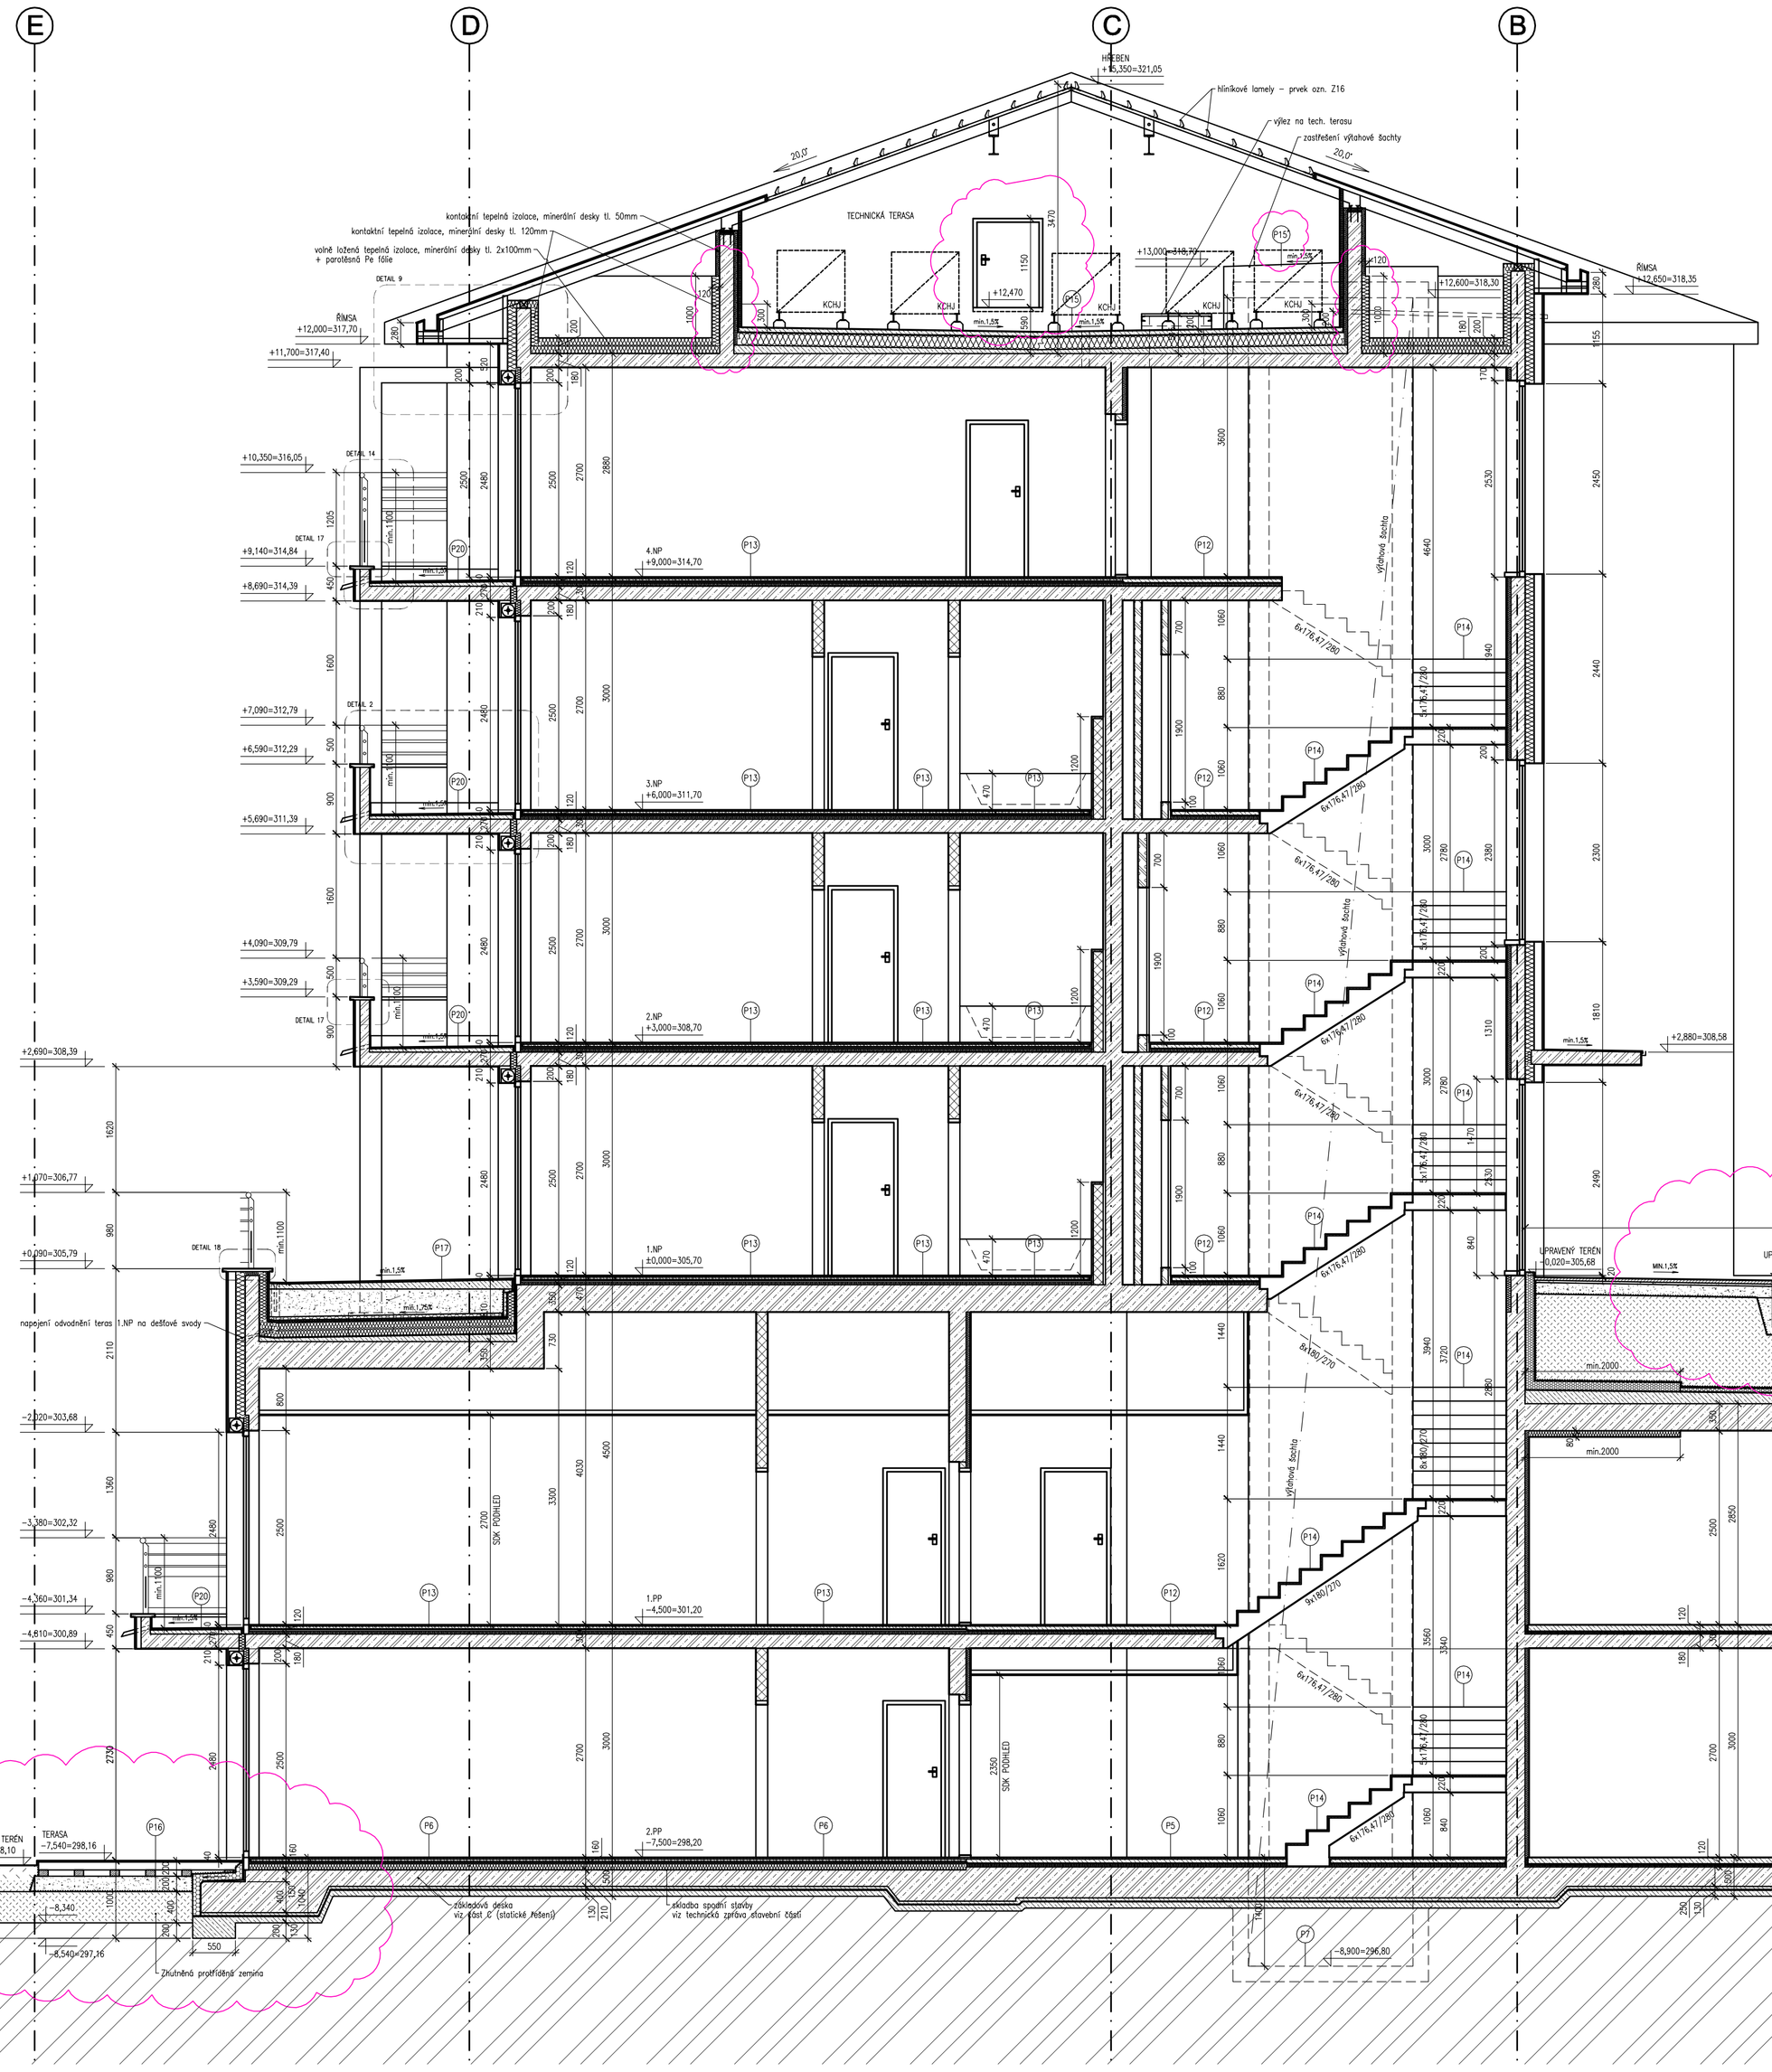
E
D
C
B
A
HŘEBEN
+15,350=321,05
hliníkové lamely – prvek ozn. Z16
výlez na tech. terasu
zastřešení výtahové šachty
TECHNICKÁ TERASA
kontaktní tepelná izolace, minerální desky tl. 50mm
kontaktní tepelná izolace, minerální desky tl. 120mm
volně ložená tepelná izolace, minerální desky tl. 2x100mm + parotěsná PE fólie
DETAIL 9
ŘÍMSA
+12,000=317,70
+11,700=317,40
+12,600=318,30
ŘÍMSA
+12,650=318,35
+13,000=318,70
+10,350=316,05
DETAIL 14
+9,140=314,84
DETAIL 17
+8,690=314,39
4.NP
+9,000=314,70
+7,090=312,79
DETAIL 2
+6,590=312,29
+5,690=311,39
3.NP
+6,000=311,70
+4,090=309,79
+3,590=309,29
DETAIL 17
2.NP
+3,000=308,70
+2,690=308,39
+1,070=306,77
DETAIL 18
+0,290=305,79
napojení odvodnění teras 1.NP na dešťové svody
–2,020=303,68
–3,380=302,32
–4,360=301,34
–4,610=300,89
1.NP
±0,000=305,70
1.PP
–4,500=301,20
TERASA
–7,600=298,10
–8,340
–8,540=297,16
UPRAVENÝ TERÉN
–7,600=298,10
2.PP
–7,500=298,20
–8,900=296,80
+2,880=308,58
UPRAVENÝ TERÉN
10,020=305,68
UPRAVENÝ TERÉN
305,63
UPRAVENÝ TERÉN
305,01
Zhutněná protifrášlá zemina
oplocení zpevněné plochy viz část O (C10)
řešení komunikace viz část G1 (dopravní řešení)
–304,935=–0,765
ul. NA PETYNCE
2. fáze hydroizolace
1. fáze hydroizolace
Zdvojená patní vložka
6x176,47/280
6x180/270
6x190/270
6x176,47/240
Výtahová šachta
P1
P5
P6
P7
P10
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P20
SDK PODHLED
KCHU
min.1,5%
min.1,0%
min.2000
min.1100
min.1000
min.1200
min.1300
min.1500
min.1700
min.1800
min.1900
min.2100
min.2200
min.2300
min.2400
min.2500
min.2600
min.2700
min.2800
min.2900
min.3000
min.3100
min.3200
min.3300
min.3400
min.3500
min.3600
min.3700
min.3800
min.3900
min.4000
min.4100
min.4200
min.4300
min.4400
min.4500
min.4600
min.4700
min.4800
min.4900
min.5000
min.5100
min.5200
min.5300
min.5400
min.5500
min.5600
min.5700
min.5800
min.5900
min.6000